

PS OPTIMAX OPC SERVER MANUAL Version 1.0



Genel Bakış

"PS Optimax OPC Server" yazılımı, "ABB Optimax Enerji Scada" sisteminden OPC ile veri alabilmek için tasarlanmıştır.


Optimax'ın kurulu olduğu bilgisayara bu yazılımın kurulması ve Optimax yazılımının haberleşmesinin başlatılması veri almak için yeterlidir.

İlave herhangi bir işlem yapmadan, mevcut ABB Optimax Enerji Scada verilerini, üçüncü parti Scada sistemlerine veya ERP sistemlerine aktarmak mümkün olacaktır.

OPC Server ID: "**PS.OptimaxOPCServer.1.0**"

Desteklenen OPC Client bağlantıları:

- OPC Common 1.00;
- OPC Data Access 1.00;
- OPC Data Access 2.05a;
- OPC Data Access 3.00

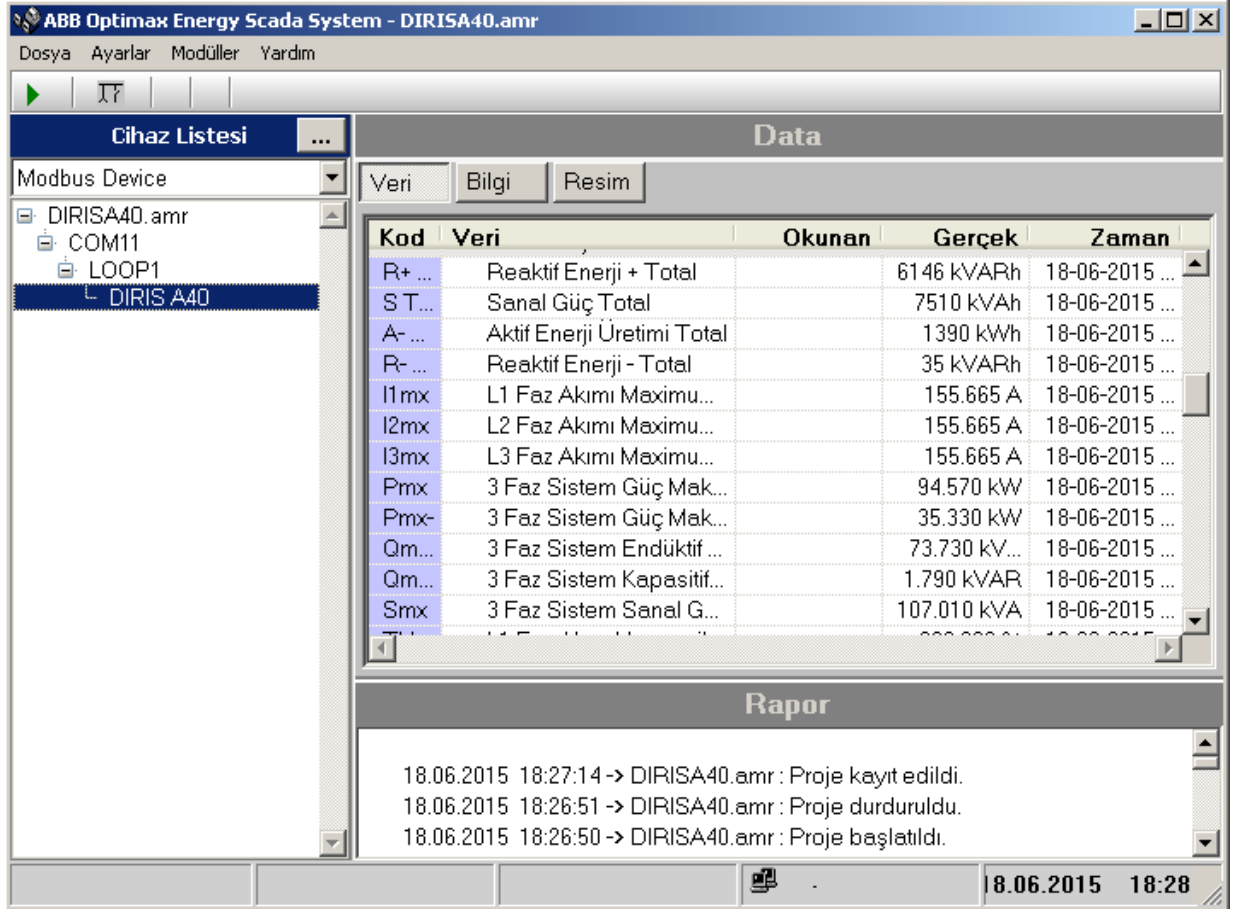

Kod	Veri	Okunan	Gerçek	Zaman
R+ ...	Reaktif Enerji + Total		6146 kVARh	18-06-2015 ...
S T...	Sanal Güç Total		7510 kVAh	18-06-2015 ...
A- ...	Aktif Enerji Üretimi Total		1390 kWh	18-06-2015 ...
R- ...	Reaktif Enerji - Total		35 kVARh	18-06-2015 ...
I1mx	L1 Faz Akımı Maximu...		155.665 A	18-06-2015 ...
I2mx	L2 Faz Akımı Maximu...		155.665 A	18-06-2015 ...
I3mx	L3 Faz Akımı Maximu...		155.665 A	18-06-2015 ...
Pmx	3 Faz Sistem Güç Mak...		94.570 kW	18-06-2015 ...
Pmx-	3 Faz Sistem Güç Mak...		35.330 kW	18-06-2015 ...
Qm...	3 Faz Sistem Endüktif ...		73.730 kV...	18-06-2015 ...
Qm...	3 Faz Sistem Kapasitif...		1.790 kVAR	18-06-2015 ...
Smx	3 Faz Sistem Sanal G...		107.010 kVA	18-06-2015 ...

Rapor

18.06.2015 18:27:14 -> DIRISA40.amr : Proje kayıt edildi.
 18.06.2015 18:26:51 -> DIRISA40.amr : Proje durduruldu.
 18.06.2015 18:26:50 -> DIRISA40.amr : Proje başlatıldı.

18.06.2015 18:28

Sekil-1

